


유케이키트 AST 방법

[희석액 농도] 메타,테탄,트리손,페라셀 키트 : 2mg/mL, 치암키트 : 0.3mg/mL


STEP
01

본 제품의 바이알부와 수액부를 mix하면,
10mg/mL의 농도가 완성됩니다.
(1g제형의 경우)

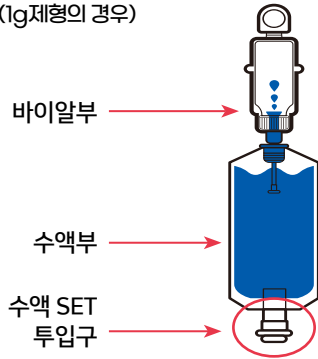


STEP
02

Mix한 제품의 수액set투입구에서, 1mL 주사
기를 이용하여 0.2~0.3 mL을 추출합니다.
(치암키트는 0.3mL 추출)

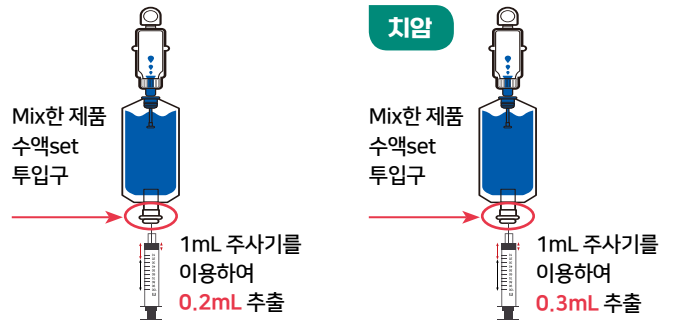

STEP
03

1mL 주사기에 별도의 NS를 0.7~0.9mL
추가하여 총 1mL로 만듭니다.
(치암키트는 희석과정을 1번 더 거칩니다.)

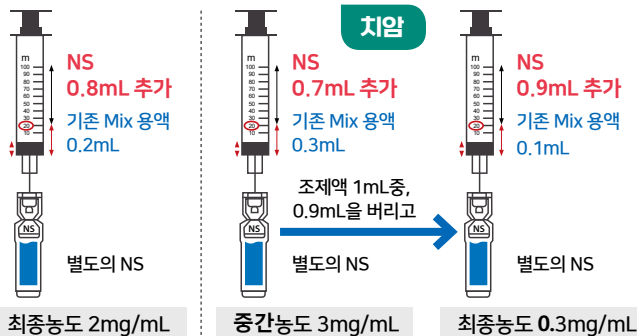

STEP
04


완성된 용액 0.02mL를 이용하여,
2~3mm의 물집이 생기도록 피내주사하고,
15~20분을 관찰합니다.

※ 주의 ※

- 치암키트주사는 다른 세파항생제 보다 희석액 농도가 낮습니다.
- 3단계에서 설명 드린 것처럼, 다른 항생제 대비
1번 더 희석해야 합니다.



유케이키트 사용방법

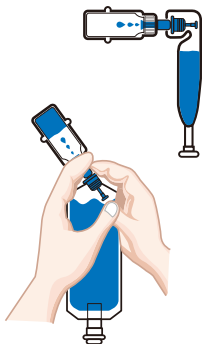


약제 바이알과 용해액백을 연결하기
위해 용해액 백 상단을 굴려 찰칵하
는 소리가 날 때까지 연통침을 밀어
넣습니다.



바이알을 아래로 한 채 용해액 백을
여러 번 부드럽게 눌러(펌핑) 바이알
안에 용해액을 2/3정도 주입시킨 뒤
안전한 용해를 위해 바이알을 가볍게
흔듭니다.



바이알에 있는 행거고리를 세우고 용
해액백의 무균커버를 제거한 뒤 수액
세트와 연결합니다.



바이알을 위로 한 채 용해액 백을 몇
번 부드럽게 눌러(펌핑) 바이알의 혼
합된 용액이 전량 용해액 백으로 넘어
오도록 합니다.